


Grundriss Abwasserpumpstation

Längsschnitt Trinkwasserleitung

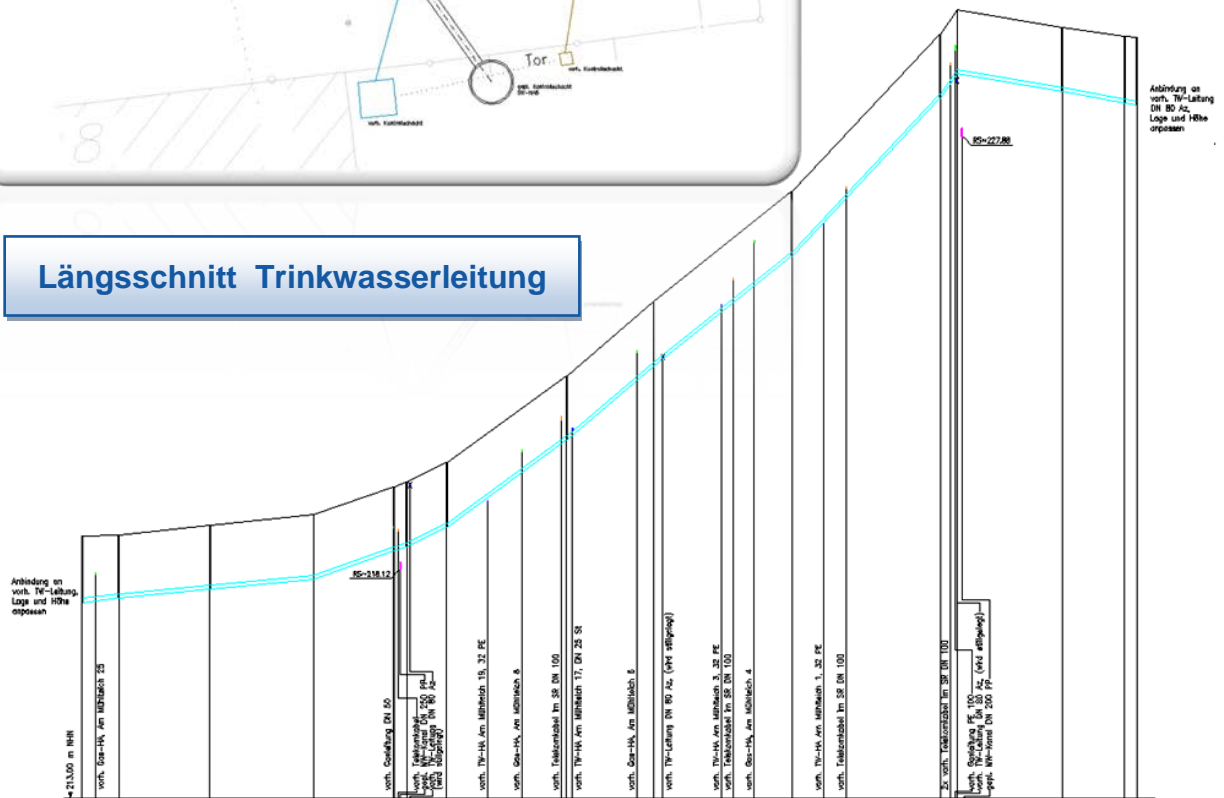

Daten der Baumaßnahme

Allgemeines:

- ca. 450 m Mischwasserkanäle DN 200 – DN 300 aus PP
- ca. 420 m Trinkwasserleitung PE 63 bzw. PE 90
- Herstellung von 130 m Abwasserdruckleitung PE 90

Besonderheiten:

Errichtung einer Abwasserpumpstation

Bearbeitungs-/Bauzeit: 2010-2011

Baukosten, brutto: ca. 0,4 Mio. Euro

Bauherr

Zweckverband Wasser und Abwasser Orla

Auftraggeber

Zweckverband Wasser und Abwasser Orla

Ingenieurleistungen VTU GmbH

Objektplanung Leistungsphasen 3-7

örtliche Bauüberwachung